

**РАСЧЕТ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И
КАЧЕСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ**

ООО «Промэнергосеть»

г.Новоуральск 2015

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг
ООО «Промэнергосеть» за 2014 год

N	Обосновывающие данные для расчета <*>	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
1		0,50	210
2		4,43	212
3		3,03	215
4		0,25	217
5		9,30	217
6		6,05	218
7		22,55	217
8		47,45	216
9		7,50	217
10		1,05	215
11		0,25	215
12			217

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.

Подпись



<*> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий
месяц.

ООО «Промэнергосеть»

Наименование электросетевой организации

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии

Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения	217
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр)	128,36
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п)	0,592

Генеральный директор

Должность

Гигин Александр Михайлович

Ф.И.О.



(Handwritten signature)

Подпись

ООО «Промэнергосеть»

Наименование электросетевой организации

Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <*>

Наименование показателя	Мероприятия, направленные на улучшение показателя <*>	Описание (обосно- вание)	Значение показателя на:				
			2013 (год)	2014 (год)	2015 (год)	2016 (год)	2017 (год)
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) п			0,343	0,592	0,592	0,592	0,592
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П) тпр			0,995	1	1	1	1
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (П) тсо			0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
<p><*> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.</p>							

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.

Подпись



<*> Информация предоставляется справочно.

Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности

Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор	Значение		Ф / П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	факти- ческое (Ф)	плано- вое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	3
в том числе, по критериям:					
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений	1	1	100	прямая	1
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.	4	4	100	прямая	1
в том числе:					
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт.	-	-	-	-	-
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт.	0	0	-	-	-
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт.	4	4	100	-	1
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт.	-	*	-	-	-

2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации	2	2	100	-	2
в том числе по критериям:					
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	прямая	1
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)	0	0	0	прямая	0
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	прямая	1
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	прямая	1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	прямая	1
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию	-	-	-	обратная	
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	0	0

6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	
в том числе, по критериям:					
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	обратная	
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	обратная	
7. Итого по индикатору информативности	-	-	-	-	0,7

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.

Подпись



Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности

Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор	Значение		Ф / П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	факти- ческое (Ф)	плано- вое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего	-	-	-	-	2
в том числе, по критериям:					
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней	2	2	100	обратная	1
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней	2	2	100	обратная	1
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего	-	-	-	-	4
в том числе, по критериям:					
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней	1	1	100	обратная	1
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:	-	-		обратная	2
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней	5	5	100	-	1

б) для остальных потребителей услуг, дней	5	5	100	-	1
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц	5%	5%	100	обратная	1
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию	-	-	-	обратная	0
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение	0	0	0		0
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию	0	0	0	обратная	0
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение	0	0	0	0	0

5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию	0	0	0		0
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	обратная	
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации	-	-	-	-	1
в том числе, по критериям:					
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	прямая	1
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц	0	0	0	обратная	
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию				обратная	0
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	0	0
8. Итого по индикатору исполнительности	-	-	-	-	0,7

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.

Подпись

ООО «Промэнергосеть»

Наименование электросетевой организации

Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи

Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор	Значение		Ф / П х 100, %	Зависимость	Оценочный балл
	факти- ческое (Ф)	плано- вое (П)			
1	2	3	4	5	6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)	1	1	100	прямая	1
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг	-	-	-	-	2
в том числе, по критериям:					
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений	3	3	100	обратная	1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений	3	3	100	прямая	1
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	обратная	0

2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	обратная	0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений	0	0	0	прямая	0
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.	0	0	0	прямая	0
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего	-	-	-	-	1
в том числе, по критериям:					
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней	1	1	100	обратная	1
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:	-	-		прямая	
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	0	-	-
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	0	-	-
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	0	-	-
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию				обратная	0
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг	0	0	0		0

5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами	-	-	-	-	0
в том числе, по критериям:					
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев	0	0	0	обратная	
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %	0	0	0	прямая	
6. Итого по индикатору результативность обратной связи	-	-	-	-	0,4

Генеральный директор

Должность

Гигин Александр Михайлович

Ф.И.О.

Подпись



<*> Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

ООО «Промэнергосеть»

Наименование электросетевой организации

Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <*>

Наименование показателя	Значение показателя на:		
предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества	2013 год	2014 год	2015 год
Ин			
1.1	1	1	1
1.2 а)			
1.2 б)			
1.2 в)	4	4	4
1.2.г)			
2.1.	1	1	1
2.2.			
2.3.	1	1	1
3.	1	1	1
4.	1	1	1
5.1.			
6.1.			
6.2.			
Ис			
1.1.	2	2	2
1.2.	2	2	2
2.1	1	1	1
2.2 а)	5	5	5
2.2. б)	5	5	5
2.3	5%	5%	5%
3.1.			
4.1			
5.1			
6.1	1	1	1
6.2			
7.1			
Рс			
1.	1	1	1
1.1			
1.2.			
2.1	3	3	3
2.2.	3	3	3
2.3			
2.4			
2.5.			
2.6			
3.1	1	1	1
3.2. а)			
3.2. б)			
3.2. в)			
4.1			

5.1			
5.2			
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации	0,64	0,64	0,64
<p><*> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.</p> <p><***> Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.</p>			

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.



Handwritten signature

Подпись

ООО «Промэнергосеть»

Наименование электросетевой организации

Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период _2014г.

N п/п	Наименование	Число, шт.
1	2	3
1.	Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (N) заяв	1
2.	Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (N) пд	1
3.	Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (N) нпд	0

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.

Подпись



ООО «Промэнергосеть»

Наименование электросетевой организации

Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации

N	Наименование показателя	N формулы Методических указаний	Значение
1.	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П) п	(1)	0,592
2.	Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, П тпр	(2.1)	1
3.	Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (П) тсо	(3.2)	0,64
4.	Плановое значение показателя П, П п п	(4),	0,410 0,410
5.	Плановое значение показателя П, П тпр тпр	(4),	1 1
6.	Плановое значение показателя П, П тсо тсо	(4),	0,64 0,64
7.	Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К над	п. 5.1 Методических указаний	1
8.	Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К кач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	п. 5.1 Методических указаний	1
9.	Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К кач (территориальной сетевой организации)	п. 5.1 Методических указаний	1

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.

Подпись



Handwritten signature

ООО «Промэнергосеть»

Наименование электросетевой организации

Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг

Наименование	№ формулы Методических указаний	Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа	-	0,65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета	-	бета0,25
3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, К _{над}	п. 5.1	1
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, К _{кач}	п. 5.1	1
5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, К _{об}	(5)	1

Генеральный директор
Должность

Гигин Александр Михайлович
Ф.И.О.

Подпись



Перечень точек отпуска (поставки) электрической энергии и мощности из сети ООО "Промэнергосеть"

№ п/п	Источник питания		Наименование потребителя	Наименование объекта потребления	Класс напряжения фактический, кВ	Класс напряжения по тарифу, кВ	Акт разграничения БП и ЭО					Место установки учета	Вид учета (расчетный (р) или контрольный (к))	Технические характеристики учета										Потери электроэнергии, %		№ и дата Акта согласования вверенной и технической брошюры величин технологической и аварийной брони	Тарифная группа	ЧЧМ	Наименование ТП или ЭЭС			
	Наименование ПС (ТП)	Наименование присоединения					№ акта	Дата	Присоединенная мощность, МВА	Максимальная мощность	Балансовая принадлежность учета			Электросчетчик			ТТ		ТН		Постоянные, кВтч	Переменные, %										
														Вид прибора/интервала, тип	Вид энергии	Тип	Заводской номер	Класс точности	Тип	Класс точности			Коэффициент трансформации	Тип	Класс точности					Коэффициент трансформации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Сетевые сетевые организации																																
1	ПС- "песчаная" ф.36	ТП1-АРТ2 опора № 4 ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ цепь 1 ДСК.	Открытое акционерное общество "Оборонэнерго"	Эл. снабжение предприятия от ТП- АРТ2.	CH2	CH2	11/04	01.11.2011	20	20	ОАО "Оборонэнерго"	ТП-АРТ2, РУ-0,4кВ	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	082446805	2	ТТ- 0,4 9У	0,5	600/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
Потребители-юридические лица																																
Точки Поставки																																
1	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-28 фид. 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Новый Дом"	Эл.снабжение промбазы ул. Монтажников, 10 (ТП-28).	НН	НН	11/05	01.11.2011	80	80	ООО "Компания Новый дом"	Щит учета	р	интервальный	Активная энергия	СЭТ3а- 02-44-04	310096	1	ТО П- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
2	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-28 фид. 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Новый Дом"	Эл.снабжение промбазы ул. Монтажников, 10 (ТП-28).	НН	НН	11/05	01.11.2011	10	10	ООО "Компания Новый дом"	Щит учета	р	интервальный	Активная энергия	СОЗ-55 ом-Т- 112	0535576	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
3	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-20 фид. 4, ШС-1, группа № 2.	Предприниматель Кузнецов Иван Михайлович	АБК/склад Центральный проезд, 7.	НН	НН	11/09	01.11.2011	40	40	ИП Кузнецов И.В.	Щит учета	по показани- ям прибора учета	интервальный	Активная энергия	ЦЭ6803 ВШ-М7- Р32	0091300340 00915	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
4	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-7 фид. 1; ВЛ-0,4кВ ЗК, опора № 49Г.	Муниципальное унитарное предприятие города Новоуральска "Ритуал"	Полгонг твердо- бетонных отходов Зылитное шоссе, 4.	CH2	CH2	11/01	01.11.2011	20	20	ИП Кузнецов И.В.	ТП-7, РУ- 0,4кВ	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	082477805	2	ТТ- 20	0,5	50/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 700/часов и далее	-	ООО "НУЭС"
5	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 фид. 8.	Закрытое акционерное общество Фирма "Синтез"	Здание АБК ул. Шевченко, 22, строение 1.	CH2	CH2	11/08	01.11.2011	60	60	ЗАО "Синтез"	ТП-55, РУ- 0,4кВ	р	интервальный	Активная энергия	СТЭ 560 П5-Т-4	041560	1	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
6	ТП-35 кв.7	ТП-76 фид. 2.	Общество с ограниченной ответственностью "Утилиз"	Производственная база по утилизации отходов.	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	30	30	ООО "Утилиз"	Щит учета в помещении	р	интервальный	Активная энергия	СЭТ- 561 П5- Т-4-2	502264	1	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
7	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-8Н фид. 2, ВЛ- 0,4кВ от ООО "ЛесСтройКом, опора № 6.	Предприниматель Степаненков Максим Анатович	Строительство производственной базы Таганская, 10.	НН	НН	11/09	01.11.2011	20	20	ИП Степаненков М.А.	Щит учета	р	интервальный	Активная энергия	СТЭ 561П- 100-1- 4М-К1	749824	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
8	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-66 фид. 2, РП-1, группа № 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Пульс"	Здание административно- бытовое ул. Каменка, 6.	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	50	50	ООО "Пульс"	ЩУ в АБК	р	интервальный	Активная энергия	ПСЧ- 37А.07. 112.2	090001190	1	ТО П- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
9	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-68, ВЛ-0,4кВ, опора № 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Промпешстрой"	Промышленная база ул. Монтажников, 18 (ТП-68).	НН	НН	11/02	01.11.2011	10	10	ООО "Промпешстрой"	Щит учета на мачте освещения	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	445639	2	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
10	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-68, ВЛ-0,4кВ, опора № 4.	Общество с ограниченной ответственностью "Промпешстрой"	Ангар ул. Монтажников, 18 (ТП-68).	НН	НН	11/02	01.11.2011	60	60	ООО "Промпешстрой"	Щит учета в ангаре	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	011702	2	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
11	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-46 фид. 2, РП-1, группа № 8.	Отдел внутренних дел по Новоуральскому городскому округу	Административно- бытовой корпус ГИБДД ул. Шевченко.	НН	НН	11/07	01.11.2011	20	20	ММУ "МВД"	Электропит- овая в здании, ВРУ	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	787420	1	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	Возмезд	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
12	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-14 фид. 1-4.	Муниципальное унитарное предприятие города Новоуральска "Водопроводно- канализационное хозяйство"	АБК ул. Автозаводская, 29 (от ТП-14).	CH2	CH2	11/07	01.11.2011	20	20	МУП "Водоканал"	ТП-14, РУ- 0,4кВ	р	интервальный	Активная энергия	СА4- И672М	003899406	2	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
13	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 4, 15.	Муниципальное унитарное предприятие города Новоуральска "Водопроводно- канализационное хозяйство"	Теплая стоянка автомобилей ул. Походная, 2А.	CH2	CH2	11/07	01.11.2011	20	20	МУП "Водоканал"	ВРУ тепловой стоянки автомобилей	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- 510	033392	2	Т- 0,6 6	0,5	75/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
14	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 4, 15.	Муниципальное унитарное предприятие города Новоуральска "Водопроводно- канализационное хозяйство"	Теплая стоянка автомобилей ул. Походная, 2А.	CH2	CH2	11/07	01.11.2011	20	20	МУП "Водоканал"	ВРУ тепловой стоянки автомобилей	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- 510	034740	2	Т- 0,6 6	0,5	75/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
15	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-48 фид. 3.	Предприниматель Манин Александр Михайлович	Здание магазина, литер А ул. Вокзальная, 3.	CH2	CH2	11/03	01.11.2011	20	20	ИП Манин А.М.	Щит учета в магазине	р	интервальный	Активная энергия	ЦЭ 2727	0271300	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
16	ПС- "песчаная" ф.35	ЩП1 ячейка 8.	Закрытое акционерное общество "Автомобили и моторы Урала"	Здание механико- монтажного цеха Котельная, 2 стр. 20	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	1000	1000	ЗАО "АМУР"	ТП-2 ЗАО "АМУР"	р	интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	39342	2	ТШ- 40	0,5	500/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
17	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-43 фид. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9.	Открытое акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат"	Эл. снабжение цеха № 31 (от ТП-43).	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	100	100	ООО "Промэнергосеть"	ТП-43, РУ- 0,4кВ	р	интервальный	Активная энергия	СЭТ 4- 1/1	014243	1	ТШ П- 0,6 6	0,5	600/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"
18	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-38 фид. 11.	Открытое акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат"	Цех № 70 - производственная скала (от ТП-38).	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	20	20	ЗАО "УЭХК"	ТП-38, РУ- 0,4кВ	р	интервальный	Активная энергия	СА4- И672М	082519305	2	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	-	ООО "НУЭС"

КОПИЯ
ВЕРНА

исполнитель директор ООО "Промэнергосеть"

И.О.И.И.

А.М. Игнатьев
31.03.2015г.

19	ПС- "посменная" ф.36	ТП-78, ВЛ-0,4кВ опора у проходной.	Открытое акционерное общество "Уральский электромеханический комбинат"	Цех № 77 - эл. снабжение проходной (от ТП- 78).	HN HN	11/07/5	01.11.2011	20	20	ЗАО "УЭХС"	Щит учета на опоре	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- И672М	346367	2	ТК- 40	0,5	100/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
20	ПС- "посменная" ф.36	ТП-38 фид. 14.	Открытое акционерное общество "Уральский электромеханический комбинат"	Цех № 77 - эл. снабжение проходной (от ТП- 38).	CH2 CH2	11/07/5	01.11.2011	10	10	ЗАО "УЭХС"	Электрошт овая в здании, ВРУ	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- И672М	303324	2	ТК- 20	0,5	75/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
21	ПС- "посменная" ф.35	ТП-55 фид. 11, клеммная коробка СМУНУ-70/6.	Открытое акционерное общество "Уральский электромеханический комбинат"	Цех № 64 - гараж пожарной техники (от ТП-55).	HN HN	11/07/5	01.11.2011	40	40	ЗАО "УЭХС"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- И672М	938333	2	Т- 0,6 6	0,3	200/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
22	ПС- "посменная" ф.36	ТП-28 фид. 2.	Муниципальное устройство "Управление капитального строительства г. Новоуральска"	Склады предприятия ул. Монтажные, 10 (от ТП-28).	CH2 CH2	11/07/8	01.11.2011	50	50	МУ "УКС"	Щит учета в ангаре	р	интегральный	Активная энергия	СТЗ- 561 п5-1	105640	1	ТТ И-А	0,5	100/5	-	-	-	-	-	-	-	Бюджет	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"	
23	ПС- "посменная" ф.35	ТП-66 фид. 2, РП-1, группа № 2.	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Индустар"	Электрооборудование пром. базы.	HN HN	11/03/3	01.11.2011	30	30	ООО "Индустар"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- И672М	960777	2	ТО П- 0,6 6	0,3	50/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
24	ПС- "посменная" ф.36	ТП-64 фид. 7.	Предприниматель Плесовских Алексей Васильевич	Здание АБК с мех.мастерскими ул. Монтажных, 4.	CH2 CH2	11/08/2	01.11.2011	40	40	ИП Плесовских А.В.	ТП-64, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- И672М	061894105	2	ТО П- 0,6 6	0,3	100/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
25	ПС- "посменная" ф.36	ТП-68 фид. 2.	Предприниматель Плесовских Алексей Васильевич	Здание АБК, литер А ул. Монтажные, 12.	HN HN	11/08/2	01.11.2011	40	40	ИП Плесовских А.В.	ВРУ здания	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- 510	002737	2	ТО П- 0,6 6	0,3	200/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
26	ПС- "посменная" ф.36	ТП-28 фид. 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Кировградская птица"	Склады ул. Монтажных, 10 (от ТП-28).	CH2 CH2	11/06/4	01.11.2011	50	50	ООО "Кировградская птица"	ТП-28, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	СЭТ-1/1	014240	1	Т- 0,6 6	0,3	400/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
27	ПС- "посменная" ф.35	ТП-49 фид. 14.	Общество с ограниченной ответственностью "ГостСнаб"	Здание склада, литер А ул. Шевченко, 12, строение 8.	CH2 CH2	11/03/9	01.11.2011	70	70	ООО "ГостСнаб"	ТП-49, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	ЦЗ2727	032367807	1	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
28	ПС- "посменная" ф.36	РП-6 УЭС фид. 14.	Общество с ограниченной ответственностью "ГостСнаб"	Эл.снабжение промышленной базы (от РП-6 УЭС).	CH2 CH2	11/03/9	01.11.2011	70	70	ООО "ГостСнаб"	РП-6 УЭС, РУ-0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	ПСЧ- ТА.07. 612	08006127	1	ТТ И-3	0,5	200/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
29	ПС- "посменная" ф.36	ТП-55 фид. 11.	Закрытое акционерное общество "Специализированное монтажно-наладочное управление № 70"	Эл. снабжение АБК ул. Шевченко, 20 А.	CH2 CH2	11/07	01.11.2011	50	50	ЗАО "СМУНУ №70/6"	ТП-55, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	СЭТЗ- 02-04	113461	1	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
30	ПС- "посменная" ф.36	ТП-15 фид. 1-16.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецКамень"	Эл.снабжение предприятия пр. Стройиндустрии, 18.	CH2 CH2	11/01	01.11.2011	300	300	ООО "СпецКамень"	ТП-15 Ввод 1	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- И672М	074115	2	Т- 0,6 6	0,5	2000/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
31	ПС- "посменная" ф.36	ТП-15 фид. 1-16.	Общество с ограниченной ответственностью "СпецКамень"	Эл.снабжение предприятия пр. Стройиндустрии, 18.	CH2 CH2	11/01	01.11.2011	300	300	ООО "СпецКамень"	ТП-15 Ввод 2	р	интегральный	Активная энергия	СТЗ561 П5-Т-4- 2	332784	1	Т- 0,6 6	0,3	2000/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
32	ПС- "посменная" ф.35	ТП-35 фид. 16, РП-1, группа № 3.	Закрытое акционерное общество "Проминвест"	Мастерская (от ТП- 35)	HN HN	11/02	01.11.2011	20	20	ЗАО "Проминвест"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия	СА4- И45	061205	2	ТТ- 0,4 93'	0,5	20/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
33	ПС- "посменная" ф.36	ТП-13 фид. 1, 2, 3.	Закрытое акционерное общество "Проминвест"	Здание литер А1, проезд Стройиндустрии, 9.	CH2 CH2	11/02	01.11.2011	80	80	ЗАО "Проминвест"	ТП-13, РУ- 0,4 кВ	р	интегральный	Активная энергия	СЭТ4- 1/1	014231	1	Т- 0,6 6	0,3	600/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
34	ПС- "посменная" ф.35	ТП-57 фид. 1-6.	Общество с ограниченной ответственностью Строительно- Промышленная Компания "ГОСТ"	Производственная база ул. Походная, 2А.	CH2 CH2	11/03/6	01.11.2011	150	150	ООО "Проминвест"	ТП-57, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	Меркур И6-230 ART- 03SN	05284168	1	Т- 0,6 6	0,5	600/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
35	ПС- "посменная" ф.35	ТП-35 фид. 1.	Общество с ограниченной ответственностью "НОВТЕХСЕРВИС"	Производственное здание ул. Походная, 2 строение 8.	CH2 CH2	11/018	01.11.2011	50	50	ООО "Новтехсервис"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия	СТЗ561 П5-Т-4- 2	785484	1	Т- 0,6 6	0,3	200/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
36	ПС- "посменная" ф.35	ТП-40 фид. 1-4.	Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Автокад"	Автомастерская ул. Шевченко, 3.	CH2 CH2	11/02/6	01.11.2011	40	40	ООО "Урал-Автокад"	ТП-40, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	СЭТ4- 1/1	014657	1	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
37	ПС- "посменная" ф.36	ТП-20 фид. 4.	Изагара Андрей Викторович	Здание склада Центральный проезд, 7 стр. 3.	HN HN	11/09/3	01.11.2011	20	20	Изагара А.В.	Щит учета в ангаре	р	интегральный	Активная энергия	СА4- И678	426274	2	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
38	ПС- "посменная" ф.35	ТП-35 фид. 14.	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕДОГОР"	Производственная база ул. Походная, 2А.	CH2 CH2	11/017	01.11.2011	60	60	ООО "Дедогор"	ТП-35, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	СЭТ 4- 1/1М	730661	1	Т- 0,6 6	0,3	400/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
39	ПС- "посменная" ф.35	ТП-35 фид. 5.	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕДОГОР"	Производственная база ул. Походная, 2А.	CH2 CH2	11/017	01.11.2011	60	60	ООО "Дедогор"	ТП-35, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия	ТРИО 1А4ТВ	011875009	1	Т- 0,6 6	0,5	400/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
40	ПС- "посменная" ф.36	ТП-68 фид. 5.	Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственная фирма "Экологическое управление"	Производственная база ул. Монтажных, 14 стр. 2.	HN HN	11/022	01.11.2011	60	60	ООО НПФ "Экспорт"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия	СТЗ 160ПХ Х-Т-4	30783	1	ТЩ П- 0,6 6	0,3	300/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
41	ПС- "посменная" ф.36	ТП-20 фид. 4, шкаф ШР-1, группа № 1.	Предприниматель Возненко Ольга Николаевна	Производственная база Центральный проезд, 7.	HN HN	11/092	01.11.2011	25	25	ИП Возненко О.Н.	Щит учета в гараже	р	интегральный	Активная энергия	ЦЗ2727	0118650	1	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"
42	ПС- "посменная" ф.36	ТП-20 фид. 1.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАВР"	Здания ангар и склад Центральный проезд 9,9/1,9/2.	CH2 CH2	11/025	01.11.2011	20	20	ООО "Лавр"	Щит учета на проходной от ТП-20	р	интегральный	Активная энергия	СА4У- И672М	540078	2	Т- 0,6 6	0,3	200/5	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч.	ООО "ПУЗСК"

генеральный директор ООО "Трансэнергосеть"

А.М. Шапк
31.03.2015 г.

43	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 9, от клеммной коробки в здании гаштабты ул. Походная, 6 строение 3 ООО "Алания".	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАВР"	Здание гаштабты ул. Походная, 6 стр.3.	CH2	CH2	11/003	01.11.2011	20	20	ООО "Лавр"	Щит учета в р помещении АБК		интервальный	Активная энергия	СА4- И678	199718	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"	
44	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-49 фид. 4.	Предприниматель Волкова Татьяна Александровна	Столовая "Юга" ул. Шевченко, 14.	CH2	CH2	11/007	01.11.2011	60	60	ИП Волкова Т.А.	Электрощит о валя в здании, ВРУ		интервальный	Активная энергия	СЭТАМ- М-01	528630	1	ТТ И-30	0,5	2005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
45	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-49 фид. 2 от ТП- 49 фид. 16.	Общество с ограниченной ответственностью "Транзит-авто"	Мастерские ул. Шевченко, 12 строение 5.	NN	NN	11/009	01.11.2011	40	40	ООО "Транзит-авто"	Щит учета в р помещении мастерских		интервальный	Активная энергия	СТЗ561 П5-T-4- 2-K1	73204	1	T- 0,6 6	0,5	2005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
46	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-ЖБИ-1 фид. 48.	Предприниматель Шапухов Роман Владимирович	Здание мастерской, литер А, проезд Стройиндустрия, 16	CH2	CH2	11/010	01.11.2011	20	20	ИП Шапухов Р.В.	ТП-ЖБИ-1 фид. 48		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	016299103	2	ТТ И-А	0,5	1005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
47	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-МК ячейки 3, 4, от ЩО ЗАО ТПО "РОСС".	Тельгузов Андрей Дмитриевич	Эл. снабжение гаража (от ТП-МК).	NN	NN	11/085	01.11.2011	20	20	Тельгузов А.Д.	Щит учета в р гараже		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	675924	2	T- 0,6 6	0,5	2005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
48	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-30 фид. 2, 3; от внутренних кабелей ООО ПКФ "Партнер- Экспресс".	Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ- 2000"	Базовая станция сотовой связи Центральная проспект, 4	NN	NN	11/047	01.11.2011	15	15	ООО ПКФ "Партнер- Экспресс"	Щит учета в р		интервальный	Активная энергия	СЭТ 4- 1М	652997	1	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
49	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-18 фид. 1-16.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно- Механический Завод"	ЦМК (старый корпус) центральный склад (от ТП-18)	CH2	CH2	11/067	01.11.2011	100	100	ООО "РМЗ"	ТП-18, РУ- 0,4кВ		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	006508205	2	ТП 20	0,5	1005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
50	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-32 фид. 1-6.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно- Механический Завод"	ЦМК (Ангар) (от ТП 32).	CH2	CH2	11/067	01.11.2011	50	50	ООО "РМЗ"	ТП-32, РУ- 0,4кВ		интервальный	Активная энергия	СЭТ 4- 1/1	014241	1	ТТ 0,6 6	0,5	3005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
51	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-33 фид. 1-8.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно- Механический Завод"	АБК, Рем- механические пеха, здания (от ТП-33).	CH2	CH2	11/067	01.11.2011	100	100	ООО "РМЗ"	ТП-33, РУ- 0,4кВ		интервальный	Активная энергия	СЭТ 4- 1/1	014239	1	ТП 0,6 6	0,5	6005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
52	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 16, ТП-1, группа № 2.	Предприниматель Коновенко Алina Валерьевна	Здание, литер А, ул. Походная, 4.	NN	NN	11/095	01.11.2011	30	30	ИП Коновенко А.В.	Щит учета в р мастерской		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	126968	2	T- 0,6 6	0,5	1005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
53	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-43, ВЛ-0,4кВ, опора № 7.	Общество с ограниченной ответственностью МСУ-112 "СХМ"	Здание литер А ул. Монтажников, 11 (ТП-43).	NN	NN	11/024	01.11.2011	20	20	ООО МСУ-112 «СХМ»	Щит учета в р АБК		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	873098	2	TK- 40	0,5	2005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
54	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-68, ВЛ-0,4кВ, опора № 5.	Общество с ограниченной ответственностью МСУ-112 "СХМ"	Здание литер А; А1 ул. Монтажников, 2 (ТП-68).	NN	NN	11/024	01.11.2011	20	20	ООО МСУ-112 «СХМ»	Щит учета в р ангаре		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	303091	2	TK- 20	0,5	1005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
55	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-68, ВЛ-0,4кВ, опора № 5.	Общество с ограниченной ответственностью МСУ-112 "СХМ"	Здание литер А; А1 ул. Монтажников, 2 (ТП-68).	NN	NN	11/024	01.11.2011	20	20	ООО МСУ-112 «СХМ»	Щит учета в р АБК		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	057874	2	TK- 40	0,5	1005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
56	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-66 фид. 2, ТП-1, группа № 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройпроект"	Эл. снабжение промышленной базы.	NN	NN	11/030	01.11.2011	20	20	ООО "Уралстройпроект"	Щит учета в р ангаре		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	61448	2	T- 0,6 6	0,5	1005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
57	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-66 фид. 6.	Общество с ограниченной ответственностью "Антей"	Эл. снабжение бытовых.	CH2	CH2	11/031	01.11.2011	10	10	ООО "Антей"	Щит учета в р		интервальный	Активная энергия	T-31-f	22900370	2	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
58	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-66 фид. 3.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНАЯ ФИРМА"	Эл. снабжение пром. базы.	CH2	CH2	11/034	01.11.2011	15	15	ООО "СМФ"	Щит учета в р ТП-66		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	415397	2	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
59	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-66 фид. 5.	Общество с ограниченной ответственностью "Монтажстрой"	Ангар ул. Монтажников, 2.	NN	NN	11/035	01.11.2011	15	15	ООО "Монтажстрой"	Щит учета в р ТП-66		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	186223	2	T- 0,6 6	0,5	505	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
60	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-47 фид. 1-5.	Общество с ограниченной ответственностью "Океан"	Мини-рынок "Океан" ул. Автозаводская.	CH2	CH2	11/042	01.11.2011	200	200	ООО "Океан"	ТП-47, РУ- 0,4кВ		интервальный	Активная энергия	СЭТ- 561 П5- Т-4-2	903007	1,0	T- 0,6 6	0,5	4005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
61	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-64 фид. 3.	Предприниматель Семкин Валентин Вениаминович	АБК с механическими мастерскими ул.Монтажников, 4.	CH2	CH2	11/007	01.11.2011	40	40	ИП Семкин В.В.	ТП-64, РУ- 0,4кВ		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	070500405	2	ТО П- 0,6 6	0,5	1605	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
62	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 фид. 9.	Общество с ограниченной ответственностью Компания "Лучший дом"	Здание, литер А, объект Автотранспортников , 2.	CH2	CH2	11/041	01.11.2011	30	30	ООО Компания "Лучший дом"	Щит учета в р		интервальный	Активная энергия	СА4У- И672М	774067	2	TK- 20	0,5	1005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
63	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-20 фид. 4.	Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-сервисная компания "НОВИА"	Гараж с бытовыми помещениями.	NN	NN	11/012	01.11.2011	30	30	ООО ЖСК "Новия"	Щит учета в р АБК		интервальный	Активная энергия	ISKRA T-31-FD	28950920	2	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
64	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-МК фид. 15.	Общество с ограниченной ответственностью "Рухор"	Здание литер А, ул. Монтажников, 1, строение 8,9.	CH2	CH2	11/036	01.11.2011	20	20	ООО "Рухор"	Щит учета в р кузине		интервальный	Активная энергия	СЭТ4- 1М	606444	2	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
65	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-50 фид. 1-6, ВЛ- 6кВ фидер 19, опора № 1 отъезда на ТП- 50.	Общество с ограниченной ответственностью "ГостСтрой"	Промышленная база ул. Походная, 3.	CH2	CH2	11/037	01.11.2011	60	60	ООО "ГостСтрой"	ТП-50, РУ- 0,4кВ		интервальный	Активная энергия	Меркурь № 230 ART- 038N	05284215	1	ТТ И-30	0,5	3005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"
66	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-4 фид. 1-4.	Общество с ограниченной ответственностью "ГостСтрой"	Эл. снабжение объекта строительства МКР. 21.	CH2	CH2	11/037	01.11.2011	60	60	ООО "Промонпроект"	ТП-4, РУ- 0,4кВ		интервальный	Активная энергия	СЭТ 4- 1/1	014244	1	TK- 40	0,5	3005	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ЛУЧШИЙ ДОМ"

КОПИЯ
ВЕРНА

генеральный директор ООО "Тришестость"

А. М. Роман
31.03.2015 г.

67	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 10.	Предприниматель Коробейников Александр Александрович	Цех по производству мебели (ТП-35 фид. 10).	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	30	30	ИП Коробейников А.А.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СА4У- И672М	722635	2	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
68	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 7.	Предприниматель Коробейников Александр Александрович	Цех по производству мебели (ТП-35 фид. 7).	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	30	30	ИП Коробейников А.А.	ТП-35, РУ- 0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У- И672М	781398	2	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
69	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 13.	Предприниматель Коробейников Александр Александрович	Цех по производству мебели (ТП-35 фид. 13).	CH2	CH2	11/02	01.11.2011	30	30	ИП Коробейников А.А.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СА4У- И672М	874467	2	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
70	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-43, ВЛ-0,4кВ опора № 4.	Общество с ограниченной ответственностью "БМ- ГАЗ"	Здание склада ГСМ и кислот ул. Монтажников, 5.	HN	HN	11/04	01.11.2011	20	20	ООО "БМ-ГАЗ"	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СА4- И678	505265	2	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
71	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-48, ВЛ-0,4кВ опора № 3.	Предприниматель Бабушкин Сергей Павлович	Здание АБК литер А ул. Монтажников, 14.	HN	HN	11/06	01.11.2011	50	50	ИП Бабушкин А.В.	Щит учета в мастерской	р	интервалный	Активная энергия	СТ3561- П5-Т-4.	501977	1	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
72	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 фид. 15, ШС-1 группа № 3, через рубильник ЯВЗ.	Выданов Александр Валентинович	Эл.снаб. мастерской пр.Автоматостроител ков,4 стр.1.	HN	HN	11/08	01.11.2011	15	15	Выданов А.В.	Щит учета в гаражном боксе	р	интервалный	Активная энергия	СА4- И678	028983606	2	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
73	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-49 фид. 12, РП-49 фид. 4.	Мельников Роман Александрович	Производственная мастерская ул. Пешченко,12 стр.2.	HN	HN	11/03	01.11.2011	80	80	Мельников Р.А.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СЭТАМ- М	560976	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
74	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-34 фид. 1.	Гражданин Минеев Михаил Алексеевич	Жилой дом пос. Мурино ул. Железнодорожная, 2В.	HN	HN	11/16	01.11.2011	25	25	Минеев М.А.	Щит учета в жилом доме	р	интервалный	Активная энергия	СЭТЗ- 02-44- 04/П	136026	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
75	ПС- "песчаная" ф.36	РУ-6 ДСК яч. 8, 20.	Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский завод фракционированных материалов"	Эл. снабжение завода (РУ-6 ДСК).	CH2	CH2	11/04	01.11.2011	20	20	ООО "НЭФМ"	РУ-6ДСК, яч. 8, 20	р	интервалный	Активная энергия	Меркур ия 230ART CN	07030790	1	ТП ОЛ- 10	0,5	100/5	НТМ Н-6	6000/1 00	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
76	ПС- "песчаная" ф.36	РУ-6 ДСК яч. 8, 20.	Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский завод фракционированных материалов"	Эл. снабжение завода (РУ-6 ДСК).	CH2	CH2	11/04	01.11.2011	20	20	ООО "НЭФМ"	РУ-6ДСК, яч. 8, 20	р	интервалный	Активная энергия	СА3У- И670М	019210108	2	ТП ОЛ- 10	0,5	100/5	НТМ Н-6	6000/1 00	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
77	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-6 ДСК Т-1, Т-2.	Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский завод фракционированных материалов"	Эл. снабжение завода (ТП-6 ДСК).	CH2	CH2	11/04	01.11.2011	20	20	ООО "НЭФМ"	ТП-6 ДСК, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У- И672М	0444103	2	Т- 0,6 6	0,5	600/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
78	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-6 ДСК Т-1, Т-2.	Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский завод фракционированных материалов"	Эл. снабжение завода (ТП-6 ДСК).	CH2	CH2	11/04	01.11.2011	20	20	ООО "НЭФМ"	ТП-6 ДСК, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4 У- И672М	148922	2	Т- 0,6 6	0,5	600/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
79	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-6 ДСК Т-1, Т-2.	Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральский завод фракционированных материалов"	Эл. снабжение завода (ТП-6 ДСК).	CH2	CH2	11/04	01.11.2011	20	20	ООО "НЭФМ"	ТП-6 ДСК, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У- И672М	148562	2	Т- 0,6 6	0,5	600/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
80	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 фид. 10, 16.	Юсин Александр Зиновьевич	Здание мойки проед Автоматостроител ков, 6.	CH2	CH2	11/08	01.11.2011	40	40	Юсин А.З.	Щит учета в помещении мойки	р	интервалный	Активная энергия	СТ3561- П5-1-4М	776528	1	ТТ Н-А	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
81	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-54 фид. 4, 7.	Юсин Александр Зиновьевич	Здание центральных ремонтных мастерских с АБК	CH2	CH2	11/08	01.11.2011	70	70	Юсин А.З.	ТП-54, РУ- 0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У- И672М	082431705	2	ТТ- А	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
82	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-54 фид. 4, 7.	Юсин Александр Зиновьевич	Здание центральных ремонтных мастерских с АБК	CH2	CH2	11/08	01.11.2011	70	70	Юсин А.З.	ТП-54, РУ- 0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У- И672М	082479205	2	ТТ Н-30	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
83	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-20 фид. 3, с верхних гребей завода гаража МУП "Атлант" Центральный проезд, 6.	Общество с ограниченной ответственностью "Автомонтаж"	Автоматостроитель ский проезд, 6А.	HN	HN	11/04	01.11.2011	10	10	ООО "Автомонтаж"	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СЭТЗ- 02-04	025140	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
84	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-46 фид. 1, через рубильник ЯВЗ.	Предприниматель Камилев Евгений Николаевич	Эл.снабжение вагон- павильон ул. Шевченко, 18Б.	HN	HN	11/10	01.11.2011	10	10	ИП Камилев Е.Н.	Щит учета в вагон- павильоне	р	интервалный	Активная энергия	СОЗ-5 50-Т	039665	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
85	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-46 фид. 2; РП-1, группа № 8.	Предприниматель Камилев Евгений Николаевич	Офис ул. Шевченко, 10 стр. 4.	HN	HN	11/10	01.11.2011	10	10	ИП Камилев Е.Н.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СОЛО	0132891	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
86	ТП-35 яч.7	ТП-76 фид. 6.	Предприниматель Бочарникова Елена Валерьевна	Здание нежилого назначения Объединенное шоссе, 15.	CH2	CH2	11/09	01.11.2011	20	20	ИП Бочарникова А.В.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	Т37 ED	28933633	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
87	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-6 ДСК фид. 3, 4.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-6 ДСК).	CH2	CH2	11/06	01.11.2011	100	100	ООО "НЭФМ"	ТП-6 ДСК, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	Меркур ия 230	07030788	1	ТП ЛО- 10	0,5	100/5	НТМ Н-6	6000/1 00	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
88	ПС- "песчаная" ф.36	ЯКНО-1, ВЛ-6кВ "Заплатный камень" опора № 64.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (Ячейка ЯКНО-1)	CH2	CH2	11/06	01.11.2011	300	300	ООО "БЕТАМ"	Ячейка ЯКНО-1	р	интервалный	Активная энергия	СА3У- И670М	011830808	2	ТП Л- 10	0,5	200/5	НТМ Н-6	6000/1 00	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
89	ПС- "песчаная" ф.36	ЯКНО-2, ВЛ-6кВ "Заплатный камень" опора № 59.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (Ячейка ЯКНО-2)	CH2	CH2	11/06	01.11.2011	10	10	ООО "БЕТАМ"	Ячейка ЯКНО-2	р	интервалный	Активная энергия	СА3У- И670М	010490208	2	ТП Л- 10	0,5	150/5	НТМ Н-6	6000/1 00	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"
90	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-3КГ фид. 7.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственное здание (ТП-3КГ).	CH2	CH2	11/06	01.11.2011	10	10	ООО "БЕТАМ"	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СОИ505 10-40А	618326	2	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭСК"

КОПИЯ
ВЕРНА

генеральный директор ООО "Промэнергосеть"

[Подпись]

А.М. Гинин
31.03.2015г.

91	ПС-песчаная ф.35	ТП-ЦРП-6кВ фил. 3.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-6кВ).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	30	30	ООО "Промэнергосеть"	ЦРП-6кВ РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	0048932006	2	ТН 20	0,5	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
92	ПС-песчаная ф.36	ТП-13 фил. 4.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-13).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	30	30	ООО "БЕТАМ"	Щит учета на опоре	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	340282	2	ТН 0,6 6	0,5	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
93	ПС-песчаная ф.36	ТП-19 фил. 1-16.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-19).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	250	250	ООО "Промэнергосеть"	ТП-19, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	654448	2	ТН 0,6 6	0,5	15005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
94	ПС-песчаная ф.36	ТП-19 фил. 1-16.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-19).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	250	250	ООО "Промэнергосеть"	ТП-19, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	340374	2	ТН 0,6 6	0,5	10005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
95	ПС-песчаная ф.36	ТП-27 фил. 1-16.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-27).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	200	200	ООО "Промэнергосеть"	РУ-0,4кВ ТП-27	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	029048407	2	ТН 0,6 6	0,5	15005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
96	ПС-песчаная ф.36	ТП-58 фил. 1-4.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-58).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	400	400	ООО "Промэнергосеть"	ТП-58 РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	082432805	2	ТН 20	0,5	10005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
97	ПС-песчаная ф.36	ТП-59 фил. 1-4.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-59).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	250	250	ООО "Промэнергосеть"	ТП-59, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	340375	2	ТН 0,6 6	0,5	3005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
98	ПС-песчаная ф.35	ТП-6 фил. 1,2.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственное здание (ТП-6).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	600	600	ООО "Промэнергосеть"	ТП-6, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	340600	2	ТН 0,6 6	0,5	10005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
99	ПС-песчаная ф.35	ТП-80 фил. 1-4.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственное здание ул. Шевченко, 4/2 (ТП-80).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	20	20	ООО "Промэнергосеть"	ТП-80, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	340239	2	ТН 0,6 6	0,5	3005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
100	ПС-песчаная ф.35	ТП-ЖБИ-1 фил. 1-36.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-ЖБИ-1).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	150	150	ООО "Промэнергосеть"	ТП-ЖБИ-1, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	340238	2	ТН 0,6 6	0,5	8005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
101	ПС-песчаная ф.35	ТП-ЖБИ-1 фил. 1-36.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-ЖБИ-1).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	150	150	ООО "Промэнергосеть"	ТП-ЖБИ-1, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	871262	2	ТН 0,6 6	0,5	8005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
102	ПС-песчаная ф.35	ТП-ЖБИ-2 фил. 1-12.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-ЖБИ-2).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	100	100	ООО "Промэнергосеть"	ТП-ЖБИ-2, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	129927	2	ТН 0,4 9	0,5	6005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
103	ПС-песчаная ф.35	ТП-ЖБИ-2 фил. 1-12.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-ЖБИ-2).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	100	100	ООО "Промэнергосеть"	ТП-ЖБИ-2, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	340243	2	ТН 0,6 6	0,5	6005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
104	ПС-песчаная ф.35	ТП-ЖБИ-3 фил. 1-6.	Общество с ограниченной ответственностью "БЕТАМ"	Производственные здания (ТП-ЖБИ-3).	CH2	CH2	11066	01.11.2011	200	200	ООО "Промэнергосеть"	ТП-ЖБИ-3, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	004116206	2	ТН 20	0,5	6005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
105	ПС-песчаная ф.35	ТП-55 фил. 15, ШС-1, группа № 5.	Житлукин Сергей Юрьевич	Эл.снабжение гаража пр.Автомобильный кон.4 стр.1.	HN	HN	11071	01.11.2011	15	15	Житлукин С.Ю.	Щит учета в гаражном боксе	р	интервалный	Активная энергия	СА4-И678	027687806	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
106	ПС-песчаная ф.36	ТП-23 фил. 1-4.	Общество с ограниченной ответственностью "Гудвилл"	Эл.снабжение строительного объекта ЖБИ-2 (ТП-23).	CH2	CH2	11070	01.11.2011	50	50	ООО "Промэнергосеть"	ТП-23, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4-И672М	006618305	2	ТН 0,6 6	0,5	3005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
107	ПС-песчаная ф.36	ТП-44 фил. 1-4.	Общество с ограниченной ответственностью "Гудвилл"	Эл.снабжение строительного объекта ЖБИ-2 (ТП-44).	CH2	CH2	11070	01.11.2011	50	50	ООО "Промэнергосеть"	ТП-44, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	003884406	2	ТН 0,6 6	0,5	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
108	ПС-песчаная ф.35	ТП-54 фил. 9.	Предприниматель Качесов Евгений Владимирович	Здание ангара пр.д. Автомобильных , 4 стр. 5.	CH2	CH2	11072	01.11.2011	30	30	ИП Качесов Е.В.	Щит учета в ангаре	р	интервалный	Активная энергия	СТЗ561 П100-1-4М	473072	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
109	ПС-песчаная ф.35	ТП-49 фил. 16, РП-49 фил. 6.	Охрименко Андрей Алексеевич	Здание литер В ул. Шевченко, 12 строение 3.	HN	HN	11060	01.11.2011	15	15	Охрименко А.А.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СА4У-И672М	661769	2	ТН 0,6 6	0,5	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
110	ПС-песчаная ф.35	ТП-55 фил. 15, ШС-1, группа № 3.	Арефьев Владимир Николаевич	Нежилое помещение ул. Автомобильных , 4 бокс №2	HN	HN	11066	01.11.2011	30	30	Арефьев В.Н.	Щит учета в гаражном боксе	р	интервалный	Активная энергия	СА4-И678	027408906	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
111	ПС-песчаная ф.36	ТП-МК фил. 3, 4.	общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "РОСС-ЕК"	Эл.снабжение пром.базы (ТП-МК).	CH2	CH2	1105	01.11.2011	400	400	ООО Торговый дом "РОСС-ЕК"	ТП-МК, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	И670М	041460706	2	ТН 10	0,5	755	НТМ И-6	6000100	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
112	ПС-песчаная ф.35	ТП-8Н фил. 2.	Общество с ограниченной ответственностью "ЛесСтройКом"	Эл.снабжение предприятия от ТП-8Н.	CH2	CH2	11071	01.11.2011	30	30	ООО "ЛесСтройКом"	ТП-8Н, РУ-0,4кВ	р	интервалный	Активная энергия	СТЗ 561 П-100-Т-4	836257	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
113	ПС-песчаная ф.35	ТП-35 фил. 18.	Савельев Константин Алексеевич	Здание КПП с гаражными боксами ул. Походная, 6А.	CH2	CH2	11099	01.11.2011	15	15	ИП Савельев К.А.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	ПСЧ-ТА-07, 612	10005980	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"
114	ПС-песчаная ф.35	ТП-35 фил. 18.	Савельев Константин Алексеевич	Здание КПП с гаражными боксами ул. Походная, 6А.	CH2	CH2	11099	01.11.2011	15	15	ИП Савельев К.А.	Щит учета	р	интервалный	Активная энергия	СА4-И678	378960	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭК"

КОПИЯ
ВЕРНА

генеральный директор ООО "Промэнергосеть"

А.М. Шенников

21.03.2012г.

А.М. Терещин
31.03.2015 г.

139	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-45 фид. 1-6.	Общество с ограниченной ответственностью "Участок грузополемных механизмов и аппаратуры"	Эл. снабжение предприятия ул. Шевченко, 4.	CH2	CH2	11/068	01.11.2011	100	100	ООО "УТТМА"	ТП-45 РУ- 0,4кВ	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СА4У- И672М	033683008	2	Т- 0,6 6	0,5	1500/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
140	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-49 фид. 16; РП-49 фид. 3.	Предприниматель Якушев Николай Геннадьевич	Эл. снабжение мастерских ул. Шевченко, 12 стр. 3.	HN	HN	11/113	01.11.2011	20	20	ИП Якушев Н.Г.	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ- 561/П50- Т-4-2	599299	1	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
141	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-49 фид. 1-4.	Предприниматель Гришечкин Сергей Анатольевич	Здание производственного корпуса ул. Шевченко, 12.	CH2	CH2	11/089	01.11.2011	100	100	Гришечкин С.А.	ТП-49, РУ- 0,4 кВ	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	П32727	0018292	1	ТО П- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
142	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 19.	Общество с ограниченной ответственностью "НаноЦинк"	Помещение офиса ул. Походная, 2/2.	CH2	CH2	11/062	01.11.2011	30	30	ООО "НаноЦинк"	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П5-Т-4- 2	785112	1	ТТ- 30	0,5	150/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
143	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 11.	Общество с ограниченной ответственностью "Ахвар"	Нежилые помещения ул. Походная, 2 строение 2.	CH2	CH2	11/027	01.11.2011	40	40	ООО "Ахвар"	Щит учета в помещении казармы	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ- 561 П5- Т-4-2	033525	1	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
144	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 9; от распредел. коробки на здании ул. Походная, 6 стр. 4 (владелец Власова А.А.).	Малыев Олег Владимирович	Здание литер А ул. Походная, 4 строение 2.	HN	HN	11/096	01.11.2011	20	20	Малыев О.В.	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ-Т- 02-05	068369А	2	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
145	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 фид. 2.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервисность"	Металлобаза проезд Автомобильников 2В.	CH2	CH2	11/063	01.11.2011	25	25	ООО "Сервисность"	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П50-Т4	990663	1	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
146	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-20 фид. 4, ПС-1 группа № 5.	Ефремова Валентина Анатольевна	Нежилые помещения №№ 22-24 Центральный проезд. 7.	HN	HN	11/009	01.11.2011	20	20	Ефремова Е.А.	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	Нева 303-ISO	617539	1	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
147	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-21 фид. 1-6.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис- переработка"	ТП-21.	CH2	CH2	11/016	01.11.2011	15	15	ООО "Промсервисность"	ТП-21, РУ- 0,4 кВ	р	интервалы	Активная энергия	СЭТАМ- М	565721	1	Т- 0,6 6	0,5	600/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
148	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-АБЗ фид. 1-8.	Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис- переработка"	ТП- АБЗ	CH2	CH2	11/016	01.11.2011	15	15	ООО "РСС- переработка"	ТП АБЗ, РУ- 0,4 кВ	р	интервалы	Активная энергия	СЭТАМ- М	564692	1	Т- 0,6 6	0,5	1000/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
149	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 3.	Общество с ограниченной ответственностью Компания "Новоуральск-Холод"	Эл.снабжение пром. базы ул. Походная, 2 стр. 9.	CH2	CH2	11/028	01.11.2011	30	30	ООО Компания "Новоуральск-холод"	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П50-Т- 4-2	055037	1	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
150	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-20 фид. 3.	Общество с ограниченной ответственностью "Управдом/Авто"	Здание теплового гаража Центральный проезд. 6.	CH2	CH2	11/013	01.11.2011	45	45	ООО "Управдом/Авто"	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ3а- 02-44- 04/III	217167	1	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
151	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 фид. 11; от клеммной коробки здания СМНУ-70.	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалстальконструкци я"	Здание АБК ул. Шевченко, 22 (проходная).	HN	HN	11/010	01.11.2011	20	20	ООО "Ямалстальконструкци я"	ЩУ по месту	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П5-Т-4- 2	1015103	1	-	-	нет	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
152	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-54 фид. 13, 14, 15.	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалстальконструкци я"	Здание АБК ул. Шевченко, 22 (ТП- 54).	CH2	CH2	11/010	01.11.2011	150	150	ООО "Ямалстальконструкци я"	ТП-54, РУ- 0,4кВ	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П5-Т-4- 2	1082351	1	ТТ И-А	0,5	800/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
153	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 фид. 3.	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалстальконструкци я"	Здание АБК ул. Шевченко, 22 (ТП- 55).	CH2	CH2	11/010	01.11.2011	30	30	ООО "Ямалстальконструкци я"	ТП-55, РУ- 0,4кВ	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П5-Т-4- 2	1082332	1	ТО П- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
154	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-33 фид. 11, 12, 14, 15, 16.	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалстальконструкци я"	Здание цеха металлоконструкций ул. Монтажных, 1.	CH2	CH2	11/010	01.11.2011	150	150	ООО "Ямалстальконструкци я"	ТП-33, РУ- 0,4кВ.	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П5-Т-4- 2	1082483	1	Т.Т ТП П	0,5	400/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
155	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-55 кв. 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Ямалстальконструкци я"	Здание АБК ул. Шевченко, 22 (ТП- 55).	CH2	CH2	11/010	01.11.2011	50	50	ООО "Ямалстальконструкци я"	ТП-55	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ561 П5-Т-4- 2	1082331	1	ТШ П- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
156	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-МК фид. 15.	Алексеев Андрей Николаевич	Здание склада литер А, ул. Монтажных, 3.	HN	HN	11/022	01.11.2011	50	50	Алексеев А.Н.	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СА4У- И672М	644636	2	ТК- 20	0,5	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
157	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-64 фид. 1.	Общество с ограниченной ответственностью "Вторчермет"	Здание склада литер В ул. Монтажных, 4 стр. 3.	CH2	CH2	11/003	01.11.2011	20	20	ООО "Вторчермет"	ТП-64, РУ- 0,4кВ	р	интервалы	Активная энергия	СА4У- И672М	202352	2	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
158	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-28 фид. 4.	Общество с ограниченной ответственностью "Вторчермет"	Здание литер Г ул. Монтажных, 4 стр. 1.	CH2	CH2	11/003	01.11.2011	250	250	ООО "Вторчермет"	Щит учета в цехе	р	интервалы	Активная энергия	СТЭ 561	012614	1	ТШ П- 0,6 6	0,5	400/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
159	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-64 фид. 4.	Общество с ограниченной ответственностью "Вторчермет"	Здание мастерской литер В ул.Монтажных,4 стр. 2.	CH2	CH2	11/003	01.11.2011	30	30	ООО "Вторчермет"	ТП-64, РУ- 0,4кВ	р	интервалы	Активная энергия	СА4У- И672М	004887506	2	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
160	ПС- "песчаная" ф.35	ТП-35 фид. 18; группа № 2 шкафа СП (владелец Савельев К.А.).	Пшеничный Вадим Петрович	Часть здания Литер В ул. Походная, 6А строение 2.	HN	HN	11/000	01.11.2011	15	15	Пшеничный В.П.	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СА4У- И672М	366113	2	Т- 0,6 6	1	100/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
161	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-30 ф.5	ИП Шевчук Сергей Викторович	ЩУ ВРУ -1	CH2	CH2	11/114	01.11.2011	40	40	ИП Шевчук С.В.	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СЭТ3а- 02Т-16П	255414	1	ТТ И- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
162	ПС- "песчаная" ф.36	ТП-30 ф.2	ИП Шевчук Сергей Викторович	ЩУ ВРУ -2	CH2	CH2	11/114	01.11.2011	40	40	ИП Шевчук С.В.	Щит учета	р	интервалы	Активная энергия	СЭТ4- 01М	683527	1	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	

генеральный директор ООО "Промтехсети"


A.M. Мороз
31.03.2015

163	ПС- "посменная" ф.36	ТП-АЭС фил. 1, 3 через разделители Р1, Р2.	Общество с ограниченной ответственностью "Армала"	Мастерские (от ТП- АЭС).	CH2	CH2	11014	01.11.2011	30	30	ООО "Армала"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ 561 П100-1- 4М	1090527	1	-	-	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
164	ПС- "посменная" ф.36	ТП-АЭС фил. 1, 3 через разделители Р1, Р2.	Общество с ограниченной ответственностью "Армала"	Мастерские (от ТП- АЭС).	CH2	CH2	11014	01.11.2011	30	30	ООО "Армала"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ 561 П100-1- 4М	1090328	1	-	-	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
165	ПС- "посменная" ф.35	ТП-55 РУ-0,4 Ф.6	Белекеева Людмила Александровна	ТП-55	CH2	CH2	11084	01.11.2011	15	15	Белекеева Л.А.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭ 301	8840026000 424	0,5 S	ТТ И-А	0,5	50,5	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
166	ПС- "посменная" ф.35	ТП-35 ЩУ в помещении	Закрытое акционерное общество "Специальное Техническое Снабжение"	ТП-35	HN	HN	11026	01.11.2011	50	50	ЗАО "СпецТехСнаб"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия ПСЧ- ЗТА- 07.612	10005439	1	-	-	-	-	нет	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
Переброски фидерных линий																														
1	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2, ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Сапрыгин Александр Викторович	Электроснабжение котельной МКР. 24 участок № 56.	HN	HN	11061	01.11.2011	15	15	Сапрыгин А.В.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТЧ- 1/2М	654684	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
2	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2, ВЛ- 0,4кВ.	Гражданка Калининна Евгения Александровна	Строительство котельной МКР. 24 участок № 37.	HN	HN	11056	02.11.2011	15	15	Калининна Е.А.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-Ч- 1/2М	0088420310 00111	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
3	ПС- "посменная" ф.36	ТП-49 фил. 16; РП-49 фил. 3.	Лебедев Александр Владимирович	Электроснабжение строительства теплотен от РП-49.	CH2	CH2	11021	03.11.2011	10	10	Лебедев А.В.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-Ч- 1/2М	333044	1	ТТ О- 0,6 6	0,5	100/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
4	ПС- "посменная" ф.35	ТП-31, ВЛ-0,4кВ опора № 5.	Гражданин Зудин Андрей Михайлович	Электроснабжение ж/дома пос.Муринка ул.Солнечная, 13.	HN	HN	11018	04.11.2011	30	30	Зудин А.М.	Щит учета в жилом доме	р	интегральный	Активная энергия ПСЧ- ЗТА-07- 612	11000291	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
5	ПС- "посменная" ф.35	ТП-31 фил. 4.	Лягостеев Андрей Николаевич	Жилой массив пос. Муринка ул. Солнечная.	HN	HN	11020	05.11.2011	120	120	Лягостеев А.Н.	Щит учета у ТП-31	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-Ч- 1/2М	436567	1	Т- 0,6 6	0,5	200/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
6	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2 ВЛ- 0,4кВ.	Гражданка Исламова Екатерина Анатольевна	Участок № 28 МКР. 24.	HN	HN	11055	06.11.2011	15	15	Исламова Е.А.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ- 561 П50- 1-4-М	436213	1	Т- 0,6 6	0,5	100/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
7	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2 ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Герасименко Виктор Петрович	Участок № 21 МКР. 24.	HN	HN	11052	01.11.2011	15	15	Герасименко В.П.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ- 561 П50- Т-4-5	100498	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
8	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2 ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Гулемин Алексей Александрович	Участок № 29 МКР. 24.	HN	HN	11054	01.11.2011	15	15	Гулемин А.А.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТАМ- М	566504	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
9	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2 ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Маслов Олег Эдуардович	Участок № 17 МКР. 24.	HN	HN	11060	01.11.2011	15	15	Маслов О.Э.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия САЧ- 678	86487	2	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
10	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2 ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Лосенков Дмитрий Владимирович	Участок № 36 МКР. 24.	HN	HN	11059	01.11.2011	15	15	Лосенков Д.В.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-561 П50-Т-4- 5	358254	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
11	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2, ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Виндовков Вадим Александрович	Участок № 16 МКР. 24.	HN	HN	11051	01.11.2011	15	15	Виндовков В.А.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-561 П5-Т-4- 2	834033	1	Т- 0,6 6	1	100/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
12	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2, ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Баргамон Вячеслав Михайлович	Участок № 14 МКР. 24.	HN	HN	11050	01.11.2011	15	15	Баргамон В.М.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия САЧ- Н672М	370527	2	ТК- 20	0,5	100/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
13	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2, ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Баргамон Вячеслав Михайлович	Участок № 14 МКР. 24.	HN	HN	11050	01.11.2011	15	15	Баргамон В.М.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ- 560 П80- Т-4	112359	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
14	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 2, ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Герасименко Сергей Викторович	Участок № 15 МКР. 24.	HN	HN	11053	01.11.2011	15	15	Герасименко С.В.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия САЧ- Н678	440407	2	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
15	ТП-55 фил. 7	ТП-76 фил. 2.	Шапцев Сергей Александрович	Гаражный бокс № 12532 Общедное шоссе стр. 363.	HN	HN	11016	01.11.2011	10	10	Шапцев С.А.	Щит учета в гаражном боксе	р	интегральный	Активная энергия СЭТЗ- 02-44-04	310208	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
16	ПС- "посменная" ф.35	ТП-11 фил. 3, ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Котельников Владимир Николаевич	Участок № 57 МКР. 24.	HN	HN	11057	01.11.2011	15	15	Котельников В.Н.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТЗ- 02-44-04	317586	1	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
17	ПС- "посменная" ф.35	ТП-31 фил. 2.	Белева Светлана Викторовна	Электроснабжение ж/домов Солнечная, Садовая (от ТП-31)	HN	HN	11015	01.11.2011	120	120	Белева С.В.	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-561 П5-Т-4- 2	355470	1	Т- 0,6 6	0,5	100/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
18	ПС- "посменная" ф.35	ТП-34 фил. 3, ВЛ- 0,4кВ опора № 8.	Гражданин Рагозин Сергей Георгиевич	Строительство ж/домов Солнечная, ул. Ольховая, 10.	HN	HN	11017	01.11.2011	25	25	Рагозин С.Г.	Щит учета в жилом доме	р	интегральный	Активная энергия САЧ- Н678 20- 50А	470402	2	-	-	-	нет	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"	
19	ПС- "посменная" ф.36	ТП-78 фил. 1.	Садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель-1"	Электроснабжение садовых домов (ТП-78).	HN	HN	11079	01.11.2011	50	50	СНТ "Строитель-1"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-561 П5-Т-4- 2К1	558568	1	ТО П- 0,6 6	0,5	200/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"
20	ПС- "посменная" ф.36	ТП-67 фил. 1-4.	Садоводческое некоммерческое товарищество "Строитель-1"	Электроснабжение насосной станции садовых домов (ТП-67).	HN	HN	11079	01.11.2011	150	150	СНТ "Строитель-1"	ТП-67, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия СЭТ-561 П5-Т-4	031616	1	ТК- 40	0,5	150/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "НУЭК"

генеральный директор ООО Промтехсервис

А.М. Чилин
31.03.2015

11	ПС- "лесная" ф.36	ТП-78 фид. 2, ВЛ- 0,4кВ опора № 3.	Садомодческое некоммерческое товарищество "Строитель-1"	Электроснабжение сторожки (ТП-78).	НН	НН	11079	01.11.2011	5	5	ООО "Промэнергосеть"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СТЗ 561П50- Т-4-2-К1	619826	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	население	ООО "ПРУЭС"	
12	ТП-35 яч.7	ТП-76 фид. 4, 6.	Объединенный кооператив № 1 по строительству и эксплуатации коллективных гаражей	Грузовые гаражи и кооператива № 104 (ТП-76 ЩУ-2).	СН2	СН2	11076	01.11.2011	40	40	ОК-1 СКГ	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СА4У- И672М	343891	2	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	население	ООО "ПРУЭС"	
13	ТП-35 яч.7	ТП-76 фид. 4, 6.	Объединенный кооператив № 1 по строительству и эксплуатации коллективных гаражей	Грузовые гаражи и кооператива № 104 (ТП-76 ЩУ-1).	СН2	СН2	11076	01.11.2011	40	40	ОК-1 СКГ	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СА4- И678	523234	2	ТО П- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	население	ООО "ПРУЭС"	
24	ПС- "лесная" ф.35	ТП-16 фид. 1-6.	Садомодческое некоммерческое товарищество "Строитель-2"	Электроснабжение садоводства (от ТП- 16).	НН	НН	11080	01.11.2011	70	70	ООО "Промэнергосеть"	ТП-16, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия СА4У- И672М	082486505	2	Т- 0,6 6	0,5	100/5	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭС"
25	ПС- "лесная" ф.35	ТП-31 фид. 3.	Садомодческое некоммерческое товарищество "Строитель-2"	Электроснабжение садоводства (от ТП- 31).	НН	НН	11080	01.11.2011	70	70	СНТ "Строитель-2"	Щит учета	р	интегральный	Активная энергия СА4У- И672М	520906	2	Т- 0,6 6	0,5	200/5	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭС"
26	ПС- "лесная" ф.35	ТП-11 фид. 2 ВЛ- 0,4кВ.	Гражданин Песков Дмитрий Валерьевич	Участок № 21-а МКР. 24.	НН	НН	11123	01.11.2011	15	15	Песков Д.В.	Щит учета	р	интегральный	СЭТ 561П50- 1-Н-К1	753426	1	-	-	нет	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	население	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭС"
Итого: собственн. нужды:																																
1	ПС- "лесная" ф.36	ПРП-6кВ фид. 1-12.	Общество с ограниченной ответственностью "Промэнергосеть"	Собственные нужды ООО "Промэнергосеть" (от ПРП-6).	СН2	СН2	11045	01.11.2011	250	250	ООО "Промэнергосеть"	ПРП-6, РУ- 0,4кВ	р	интегральный	Активная энергия СА4У- И672М	004305406	2	ТК- 20	0,5	600/ 5	-	-	нет	-	-	-	-	-	-	прочие	от 4501-5000ч	ООО "ПРУЭС"

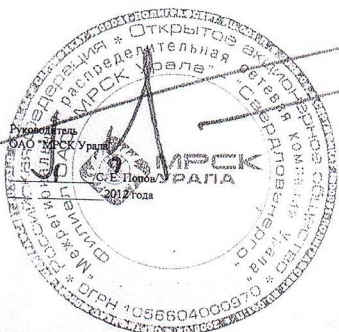

КОПИЯ
ВЕРНА

генеральный директор ООО "Промэнергосеть"

А.М. Гигин
31.03.2015

Учета технологических нарушений
ООО «ПромЭнергосеть»

Начат 01.01.2015г.
Окончен _____



reparatione superius ad 17 procedamus

AM worth
31.03.2015.

Информация о прекращении передачи электрической энергии ООО «Промэнергосеть»

в отношении потребителей за 2014 г.г.

№ п/п	Дата	Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Продолжительность технологического нарушения	Перечень точек присоединения потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением
1	23.01.2014 январь	Отключение МВ яч.6 ЦРП	пробой опорной изоляции	0:50:00	6
2	01.02.2014	Отключение МВ ЛВМ-36	пробой концевой разделки кабеля 6кВ	0:50:00 4:43:00	6 94
3	23.03.2014 26.03.2014 март	Отключение МВ ЛВМ-36 Отключение МВ ЛВМ-36	пробой концевой разделки кабеля 6кВ пробой опорной изоляции	4:43:00 0:23:00 2:40:00	94 94 94
4	29.04.2014	Отключение МВ ЛВМ-36	повреждение кабеля 6кВ строительной техникой	3:03:00	188
	29.04.2014	Отключение МВ яч.16 РУ-6 ДСК	повреждение кабеля 6кВ строительной техникой	0:30:00 23:55:00	94 5
	апрель			0:25:00	99
	12.05.2014	Отключение МВ ЛВМ-35	Пробой концевой муфты кабеля	0:25:00	96
	12.05.2014	Отключение МВ яч.5 РП-6 УЭС	Пробой концевой муфты кабеля	6:40:00	3
	18.05.2014	Отключение МВ ГПП-2	повреждение кабеля 6кВ	0:40:00	96
	26.05.2014	Отключение МВ ЛВМ-12	повреждение кабеля 6кВ	1:45:00	185
5	май			9:30:00	380
6	09.06.2014 июнь	Отключение МВ ЛВМ-36	пробой опорной изоляции	6:05:00 6:05:00	185 185

7	16.07.2014	Отключение МВ ЛВМ-36	Пробой кабельной муфты на ВЛ -6 кВ	0:45:00	185
	16.07.2014	Отключение МВ яч.3 РП-6 УЭС	Пробой кабельной муфты на ВЛ -6 кВ	22:10:00	23
	июль			22:55:00	185
	17.08.2014	Отключение МВ ЛВМ-36	пробой опорной изоляции разьеденителя 6КВ	0:20:00	185
8	17.08.2014	Отключение МВ яч.13 РУ-6 ДСК	пробой опорной изоляции разьеденителя 6КВ	44:30:00	5
	30.08.2014	Отключение МВ ЛВМ-36	падение дерева на ВЛ-6кВ	0:40:00	185
	30.08.2014	Отключения МВ яч.13 РУ-6 ДСК	падение дерева на ВЛ-6кВ	2:15:00	5
	август			47:45:00	380
9	14.09.2014	Отключение МВ ЛВМ-36	повреждение кабеля 6кВ	7:50:00	94
	сентябрь			7:50:00	94
10	14.10.2014	Отключение МВ ЛВМ-12	повреждение ВЛ- 6кВ	1:05:00	1
	октябрь			1:05:00	1
11	19.11.2014	Отключение МВ ЛВМ-6	Захлест проводов ВЛ -6 кВ	0:25:00	32
	ноябрь			0:25:00	32
	ГОД			128:36:00	1643

Генеральный директор

Гигин А.М.

(фамилия И.О.)

